



MENEDZSER IRODA Kft.

ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Bokréta u.22.

„Szelektív Szombat” Családi vetélkedőnap a környezetünkért
– Nyíregyháza, 2022. május 14. –
Helyszín: Kossuth tér 1.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tűzmegeelőzés érdekében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénnyel módosított, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tvt.), valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló módosított 54/2014. (XII. 05.) BM rendeletben (továbbiakban OTSZ) foglaltakat figyelembe véve a **„Szelektív Szombat” Családi vetélkedőnap a környezetünkért városi rendezvényre (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)** az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: TVSZ) adom ki.

TVSZ célja

(1.) A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a Tvt. -ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat, és a tűzvédelmi hatóság által előírt rendelkezéseket maradéktalanul rögzítse. Továbbá szabályozza a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartását, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeit.

(2.) Jelen TVSZ meghatározza a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a létesítmény egészére kiterjedően a rendezvény szervezőire, munkavállalóira, más gazdálkodó, szolgáltató, bérlő vállalkozások azon dolgozóira, munkavállalóira, akik a létesítmény területén tartózkodnak, vagy munkát végeznek.

(2.2.) Meghatározza a létesítmény veszélyességi övezeteire, szabadtereire vonatkozó helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi használati szabályokat.

(2.3.) Meghatározza a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket, továbbá a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.

TVSZ betartása

(1.) A jogszabályokon túl a munkaköréhez, az érvényben lévő szabályokat, hatósági és a vonatkozó előírásokat, továbbá a TVSZ előírásait minden vezető, munkavállalói jogviszonyban álló munkavállaló, más gazdálkodó,

szolgáltató, bérlő cégek azon dolgozói, munkavállalói, akik a létesítmény területén tartózkodnak, vagy munkát végeznek. A létesítmény területén tartózkodó magánszemélyek, jogi személyek, valamint magán- és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek külön felhívás vagy intézkedés nélkül köteles végrehajtani, illetve megtartani.

(2.) A tűzvédelem a munkavégzés szerves része, ezért minden vezető kötelessége a szervező, irányító és ellenőrző tevékenysége során a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket, szabványokat figyelembe venni, alkalmazni, adott esetben a végrehajtást kikényszeríteni.

(3.) A Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseit a létesítményben tevékenységet végző munkavállalóval, az eseti és rendszeres oktatás keretében, új belépő dolgozóval a munkába állás előtt ismertetni kell. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni.

(4.) A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Szabályzat tartalmát megismerjék.

(5.) A Tűzvédelmi Szabályzat a tűzvédelem érvényesülése érdekében a jogszabályi kötelezettség alapján kiadott az adott létesítményre vonatkozó belső szabályozás, vezetői intézkedés, amelyet a tűzvédelem érdekében – büntetőjogi felelősségének tudatában – mindenkinek be kell tartani, az abban foglaltak kötelező érvényűek.

TVSZ tartalma

(1.) A rendezvényre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

b) a létesítmény (létesítmények) illetőleg szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

e) az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;

f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

(2.) A TVSZ mellékletként tartalmazza:

a) tűzvédelemmel kapcsolatos iratmintákat,

b) Tűzriadó Tervet.

c) Kiürítési számítás

TVSZ hatálya

Területi hatálya

(1.) A TVSZ területi hatálya kiterjed a **„Szelektív Szombat” Családi vetélkedőnap a környezetünkért** városi rendezvényre a **4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám** területére veszélyességi övezeteire, szabadtereire, továbbá a munkavállalói által végzett tevékenységre.

Személyi hatálya

(1.) A TVSZ személyi hatálya kiterjed a rendezvény szervezőire, vezetőjére, munkavállalói jogviszonyban álló munkavállalóikra, más gazdálkodó, szolgáltató, bérlő vállalkozások azon dolgozóira, munkavállalóira, akik a létesítmény területén tartózkodnak, vagy munkát végeznek, a létesítmény területén tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint magán- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Tárgyi hatálya

(1.) Jelen TVSZ tárgyi hatálya kiterjed a **„Szelektív Szombat” Családi vetélkedőnap a környezetünkért városi rendezvényre a 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám** területére, az ott folytatott tevékenységre.

Időbeli hatálya

A TVSZ időbeli hatálya, annak kiadásától a rendezvény idejéig **2022. 05. 13. 06⁰⁰ h -tól, 2022. 05. 14. 24⁰⁰ h-ig**) érvényes.

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2022. május 13-án lép hatályba.

II. FEJEZET

LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ALAPADATOK

„Szelektív Szombat” Családi vetélkedőnap a környezetünkért városi rendezvény

Helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Rendezvény szervezője: ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.)

Telefon: 06-42 / 594 529

E-mail: pr@eakhulladek.hu

A rendezvény szervezésében részt vevő munkavállalói létszám: 68 fő

A rendezvény biztosításában részt vevő munkavállalói létszám: 12 fő
Biztonsági Szolgálat az East Forces Tech Kft.

A rendezvényen egyidejűleg jelen lévő létszám: 1800 fő alatt

A rendezvény kapcsolattartóinak neve, elérhetőségük:

ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.:

Éberhardt Gábor ügyvezető 06-20-516-1011

Csépke-Hajnal Tünde pr referens 06-30-998-8506

Petró Árpád cégvezető 06-30-9154326

III. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATA ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A rendezvény szervezőjének tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai

- (1.) Elkészíteti, kiadja és hatályba helyezi a TVSZ-t és annak mellékletét képező Tűzriadó Tervet.
- (2.) Szükség esetén módosítja, a létesítményre vonatkozó TVSZ-t és a Tűzriadó Tervet.
- (3.) A rendezvény közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartja, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodik.
- (4.) Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrizteti a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását.
- (5.) Biztosítja tevékenységi körükkel kapcsolatos tüzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételeit.
- (6.) Intézkedik arról, hogy a TVSZ-ben foglaltakat minden dolgozó belépéskor, továbbá az ismétlődő (időszakos) tűzvédelmi oktatás keretén belül megismerjék.

(7.) Azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja.

(8.) Tűzvédelmi szabályok megsértése esetén felelősségre vonást kezdeményez, illetve alkalmaz.

(9.) Bérlok esetén gondoskodik arról, hogy a bérleti szerződésben a tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok, esetleges korlátozások érvényre jussanak.

(10.) Gondoskodik arról, hogy a TVSZ-ben foglaltak más gazdálkodó szervezet dolgozóival szemben is érvényesítésre kerüljenek.

(11.) Köteles a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy emberei beavatkozás nélkül megszünt tüzeket az illetékes Hivatásos Tűzoltóság felé bejelenteni.

(12.) Biztosítja a tűzvizsgálat befejezéséig a tüzeset helyének őrzését, és a helyszín változatlanul hagyását.

(13.) Köteles a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a tűzvédelmi hatóságnál bejelenteni, ezzel egyidejűleg – szükség szerint – az új helyzetnek megfelelő tűzveszélyességi osztályba sorolást elkészíttetni, módosítani a TVSZ-t.

(14.) Rendkívüli esetben készenléti, ügyeleti szolgálatot köteles elrendelni, a tűzoltóság megérkezéséig, a tűzoltás vezetői feladatokat ellátni, veszély-elhárítási feladatokat irányítani.

(15.) Intézkedik a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről.

(16.) A tűzjelzésben és oltásban jelen szabályzat és a Tűzriadó Terv előírásainak megfelelően intézkedik.

(17.) Kiadja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének írásbeli engedélyét, és megállapítja az írásbeli engedélyben a helyi sajátosságokat tartalmazó tűzvédelmi előírásokat.

(18.) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az irányítási területén a tűzvédelmi szakfelszerelések elhelyezését, meglétét, azok megközelíthetőségét és üzemképességét, hiányosság esetén azonnal intézkedik azok megszüntetéséről.

(19.) Ellenőrzi az irányítási területén a tűzvédelmi figyelmeztető, tiltó, utánvilágító jelölések tartós elhelyezését és meglétét, azok mindenkori láthatóságát.

Biztonsági szolgálat, polgárőrség tűzvédelmi feladatai

- (1.) A létesítmény területén rendszeres és fokozott ellenőrzést tartanak.
- (2.) Kötelesek a bekapcsolva felejtett világítás és egyéb készülék, berendezés kikapcsolása, illetve áramtalanítása.
- (3.) Ismerniük kell a közművek (víz, elektromos áram) nyitó-, ill. elzáró szerkezetét, azoknak helyét és kezelésük módját.
- (4.) A helyszínre érkező tűzoltók munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban kötelesek segíteni, és a tűzoltás vezetőjének intézkedéseit végrehajtani.
- (5.) A létesítmény területére műszakilag nem megfelelő állapotú járművet, továbbá olyan járművet, amelyből üzemanyag szivárgást, vagy kenőanyag szivárgást észlelnek, nem engedhetik be.
- (6.) Ügyelniük kell arra, hogy a létesítmény területére belépő járművek csak a kijelölt helyen és útvonalon mozogjanak, figyelve különös tekintettel a tűzoltó vízszervezési helyek megközelíthetőségére.
- (7.) Ellenőrzik az irányítási területén a tűzvédelmi figyelmeztető, tiltó jelölések tartós elhelyezését és meglétét, azok mindenkori láthatóságát.
- (8.) Köteles a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy emberei beavatkozás nélkül megszárt tüzeket az illetékes Hivatásos Tűzoltóság felé bejelenteni, és a rendezvény szervezője felé jelenteni.
- (9.) Tűz esetén eleget tesznek a jelentési, intézkedési és kárenyhítési kötelezettségeinek.
- (10.) A tűzjelzésben és oltásban jelen szabályzat és a Tűzriadó Terv előírásainak megfelelően intézkednek.
- (11.) Kötelesek tüzeset, káreset egyéb vészhelyzet esetén a létesítmény területén tartózkodó személyek kiürítését, menekítését elősegíteni, a gyülekezési helyekre történő vonulást irányítani, a biztonságos elhelyezést biztosítani.

Munkavállalók tűzvédelmi feladatai

- (1.) A munkavállalók a rájuk bízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak betartásával kötelesek megtartani.
- (2.) A munkavállaló köteles részt venni a tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen, elsajátítani a tűzvédelmi eszközök használatát, megismerni oltóhatásukat.
 - a) Megismerni a munkaterületen lévő tűzvédelmi eszközök elhelyezését, menekülési útvonalakat.
 - b) Megismerni a rendezvény szervező által kiadott és hatályba helyezett TVSZ-t és Tűzriadó Tervet.

- c) Megismerni és mindenkor betartani a munkavégzés során használta anyagokra, eszközökre, gépekre, berendezésekre, munkaműveletekre, technológiai folyamatokra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.
- d) Megismerni a munkaterületen lévő közművek (elektromos, gáz, vízhálózat) kikapcsoló és elzáró szerelvényeinek elhelyezkedését, működésük módozatait, szabályait.
- e) A tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni.
- (3.) Köteles a rendezvényen és annak befejezése után ellenőrizni a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat megszüntetni.
- (4.) Személyesen észlelt, vagy a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat a rendezvény szervezőjének jelenteni.
- (5.) Gondoskodik arról, hogy a munkaterületén alkalomszerű nyílt lánggal járó tevékenység megkezdése előtt a szükséges intézkedést megtegyék, a munkavégzéshez szükséges írásbeli engedélyt beszerezzék.
- (6.) Köteles tűz esetén, a tűz oltását megkezdni a rendelkezésre álló eszközökkel, a testi épség veszélyeztetése nélkül.
- (7.) El kell sajátítania a tűz esetén tanúsítandó magatartásformákat.
- (8.) Köteles a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy emberei beavatkozás nélkül megszünt tüzeket az illetékes Hivatásos Tűzoltóság felé bejelenteni, és a közvetlen munkahelyi vezetőjének jelenteni.
- (9.) Tűz esetén eleget tesz a jelentési, intézkedési és kárenyhítési kötelezettségeinek.
- (10.) A tűzjelzésben és oltásban jelen szabályzat és a Tűzriadó Terv előírásainak megfelelően intézkedik.

Külső vendéglátó ipari vállalkozók tűzvédelmi feladatai:

- (1.) Kötelesek betartani a rájuk vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, különösen a dohányzási és tűzgyújtási szabályokat.
- (2.) Kötelesek tűz, vagy bombariadó esetén haladéktalanul a meghatározott helyre menni, és addig ott tartózkodni, míg a gyülekezési hely elhagyására engedélyt nem kapnak.
- (3.) Kötelesek megismerni, és munkájuk során betartani a tűzvédelmi szabályzatban és az adott létesítményre vonatkozó tűzriadó tervben foglaltakat.
- (4.) Kötelesek a munkájukkal kapcsolatos technológiai és tűzvédelmi utasításokat maradéktalanul betartani.
- (5.) Gondoskodniuk kell a közlekedési utak szabadon tartásáról, az esetleges eltorlaszolás megakadályozásáról.

Vendégek tűzvédelmi feladatai:

- (1.) A vendégek kötelesek betartani a rájuk vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, különösen a dohányzási és tűzgyújtási szabályokat.

(2.) Kötelesek tűz, vagy bombariadó esetén haladéktalanul a meghatározott helyre menni, és addig ott tartózkodni, míg a gyülekezési hely elhagyására engedélyt nem kapnak.

V. FEJEZET

A LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

Dohányzásra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

1. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat.
2. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak, továbbá ott, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat.

A dohányzásra kijelölt helyet a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.



DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY

SMOKING AREA
ZONE FUMEUR
RAUCHERZONE
МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ

A dohányzásról lezárkázott segítséget kaphat, illetve
tűvédelemmel kapcsolatban további információkat lehet
szerezni az alábbi telefonszámon:
06 40 200 493
www.letesemacigt.hu



TILOS A DOHÁNYZÁS

NO SMOKING
INTERDICTION DE FUMER
RAUCHEN VERBOTEN
ZVONENI ZAPRABUENI
A dohányzásról lezárkázott segítséget kaphat, illetve
tűvédelemmel kapcsolatban további információkat lehet
szerezni az alábbi telefonszámon:
06 40 200 493
www.letesemacigt.hu

A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.

Tűzoltási út, terület és egyéb utakra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

1. A menekülési útvonalak átbecsátóképesége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
2. A létesítmény és szabadter közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárás

viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

3. A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.
4. Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
5. A létesítményben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
6. A menekülési útvonal leszűkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig –, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet.

A létesítmény oltóvízellátását a Kossuth téren található föld feletti tűzcsap biztosítja.

Villamos berendezésre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratok útvonalak időleges, vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

5. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
6. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 - 300,0 kilogrammnál vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - Egyéb esetekben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
7. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
8. A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
9. A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
10. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
11. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Tűzjelző és oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelésre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

- (1.) A rendezvény/létesítmény fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.
- (2.) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
 - a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - b) ahol e rendelet előírja és
 - c) jogszabályban meghatározott esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.
- (3.) A színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A vendéglátó egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen túl a szabadtéri rendezvények, sátrak, pavilonok környezetében legalább 1 db 34A

183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell elhelyezni jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően.

A főzőpavilonoknál pavilonként 1 db 34A 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

(4.) A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(5.) A tűzoltó készüléket akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

(6.) A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést, készüléket, és anyagot nemzeti szabvány, jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés, készülék előírt időszakos ellenőrzését, javítását, karbantartását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

(7.) A rendezvény szervezője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

Kiürítésre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

(1.) A létesítmény kiürítése olyan legyen, hogy az átmenetileg védett terekből, illetve tűzszakaszokból biztosítva legyen a menekülők kijutása létesítményen kívüli szabadterbe.

(2.) Az esetlegesen előforduló ajtók, kapuk esetében a kézi nyithatóságot minden esetben biztosítani kell.

(3.) A létesítmény területén tárolt anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a létesítményben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen, és az esetleges ajtók teljes szélességben nyithatóak legyenek.

(4.) A biztonsági jelek elhelyezésére az OTSZ ide vonatkozó fejezetében (1200 x 600 mm) foglaltakat kell alkalmazni.

VI. FEJEZET

A LÉTESÍTMÉNY, ÉPÍTMÉNYEIRE, TŰZSZAKASZAIRA, ILLETŐLEG A HELYISÉGEIRE, SZABADTEREIRE, VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEIRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

Vészkijáratokra, menekülési-, kiürítési útvonalakra vonatkozó utasítások

- (1.) A vészkijárat, menekülési-, kiürítési_ajtókat kulccsal, lakattal vagy bármilyen egyéb eszközzel bezárni szigorúan TILOS!
- (2.) A vészkijárat, menekülési-, kiürítési_vészkijárat aajtókat mindig teljes szélességében biztosítani kell, eltorlaszolni még ideiglenesen, részlegesen sem szabad!
- (3.) A vészkijárat aajtók helyét világító (szünetmentes áramforrásról működő) vagy után világító felirattal, táblával jelölni kell, melyen fel kell tüntetni a menekülés irányát!
- (4.) A vészkijárat, menekülési-, kiürítési_ajtók szárnyainak a menekülés irányába kell nyílnia!
- (5.) A vészkijárat, menekülési-, kiürítési__ajtónak nyitott állapotban rögzíthetőnek kell lennie!
- (6.) A vészkijárat, menekülési-, kiürítési_ajtók nyitószervezetét eltávolítani, leszerelni nem szabad, meghibásodásuk, sérülésük esetén javításukról haladéktalanul gondoskodni kell.
- (7.) A kijáratokat, menekülési útvonalakat állandóan szabadon kell tartani.

Kereskedelmi vendéglátó ipari egységek (Konyha, étkező, büfére) vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

- (1.) A vendéglátó ipari egység területén üzemelő berendezéseknek kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük, ennek betartásáért a bérlő a felelős.
- (2.) Az alkalmazottakat minden évben tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amit megfelelően kell dokumentálni.
- (3.) A tevékenység során keletkezett hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani.
- (4.) A vendéglátó ipari egység területére legalább 1 db megfelelő oltásteljesítményű ABC porral oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- (5.) A tűzoltó készülékeket állandóan könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, annak használatára valamennyi dolgozót ki kell oktatni.
- (6.) Elektromos hőt fejlesztő berendezést csak nem éghető anyagú alátétben és úgy szabad használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(7.) A vendéglátó ipari egység közlekedési útjait, a közművek / víz, gáz, villany stb. / elzáró szerkezeteit állandóan szabadon kell tartani, azt áruval, göngyöleggel eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

Színpadtér és a nézőtér előírásai

- (1.) A gépeket csak hozzáértő, vizsgázott személy kezelheti. A gép kezelőjének az előadás ideje alatt a gép mellett kell tartózkodnia.
- (2.) A közlekedési utakat, bejáratokat, a tűzoltó felszereléshez vezető utakat állandóan teljes szélességben szabadon kell tartani.
- (3.) A stúdiók és nézőterek területén a nyílt láng használata és a dohányzás tilos!
Ezt szabványos táblával jelölni kell.
- (4.) Az előadás területén az ott keletkező tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.
- (5.) Díszleteket a színpadon úgy kell elhelyezni, hogy a díszletezett színpad mindkét oldalán 1 méter, a díszlet mögött pedig 80 cm széles közlekedési út biztosítva legyen.
- (6.) A rendezvényeken a világosító berendezéseket kezelő szakember a helyét nem hagyhatja el.
- (7.) Színpadon tűzveszélyes tevékenység végzésével járó tevékenységet esetén, továbbá pirotechnikai anyag felhasználásával járó előadás, műsor során meg kell vizsgálni, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges-e a tevékenység engedélyezése, vagy az engedély nélkül végezhető.
- (8.) Amennyiben a tevékenység engedély köteles a pirotechnikusnak be kell szerezni az engedélyt, amit az intézmény illetékesének be kell mutatni. Az engedélyben külön előírások lehetnek az anyag tárolására, tűzoltó készülék illetve tűzoltási ismeretekkel rendelkező személy helyszínen történő biztosítására.
- (9.) A színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
Amennyiben a tevékenység nem engedély köteles abban az esetben is legalább 1 db megfelelő oltásteljesítményű ABC porral oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- (10.) A rendezésért felelős személy köteles az előadás után a tüzet okozható mindenféle szabálytalanságot megszüntetni.
- (11.) Az összes kijáratot a rendezvények befejezéséig nyitva kell tartani.

Szabadtéri rendezvényre vonatkozó előírások

207. § (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos

menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.

(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.

(3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.

(4) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.

(5) A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.

(6) A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

(7) Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy a (6) bekezdés szerinti követelmény teljesüljön.

(8) Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.

208. § (1) A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.

(2) A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

(3) Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

209. § (1) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

(2) Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.

210. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

(2) Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

(3) Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

(4) Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére a (3) bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

(5) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

(6) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

211. § (1) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.

(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli.

212. § (1) Szabadtéri rendezvényen

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(2) A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

213. § (1) A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg

a) a széksorok között haladva a 15 métert,

b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,

c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és

d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett

ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani.

214. § A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.

215. § (1) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.

(2) Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni.

(3) A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

(4) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények

216. § (1) A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvényekre a szabadtéri rendezvények vonatkozó szabályait az alábbi eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

(2) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rendezvény szervezője Hatályos: 2022. május 13-tól.

Szerkesztette és közreadta: Mandrik István – Menedzser Iroda Kft.

tájékoztatásként a rendezvény megjelenítésére használt honlapon elektronikusan letölthető formában közzéteszi.

(3) A helyszínen a menekülés biztosítását szolgáló - rendezvény miatt telepített - villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény területének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell.

(4) A szabadtéri rendezvények műsorszámával érintett területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni elsődlegesen a rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása céljából, arra alkalmas helyeken.

(5) A résztvevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni.

217. § (1) A rendezvény szervezőjének irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek irányítói feladatokat.

(2) Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget.

(3) Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyeket nem szükséges az e rendeletben meghatározottak szerint biztonsági jellel megjelölni.

(4) Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni.

218. § A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. A szükséges oltóvíz mennyiségét, helyét és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg - egyeztetés keretén belül - az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg.

Vendégekre vonatkozó előírások

(1.) A vendégek kötelesek betartani a tűzgyújtási és dohányzási tilalomra vonatkozó előírásokat, melyről az elhelyezett piktogramok tájékoztatnak.

(2.) A saját sátrakban tilos a dohányzás, hő termelő készülék használata, illetve nagyobb mennyiségű tűzveszélyes folyadék, vagy tűz és robbanás veszélyes gázpalack és éghető anyag tárolása.

(4.) Tűz csak a kijelölt tűzrakó helyen rakható, megfelelő felügyelet biztosítása mellett.

(5.) Tűzriadó, bombariadó esetén mindenki köteles a szervezők által meghatározott helyre menni és a veszélyhelyzet elhárításáig ott tartózkodni.

VII. FEJEZET

A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

- (1.) Tűzveszélyes tevékenységet TILOS olyan helyen végezni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat.
- (2.) A létesítmény területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet a szervező vagy az általa megbízott személy engedélye alapján lehet végezni.
- (4.) Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni
- (5.) A tűzveszélyes tevékenységhez a szervező köteles intézkedni arra, hogy a tevékenység helyszínén az esetlegesen keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelés-, készülék, rendelkezésre álljon.
- (6.) Az engedély kiadásánál meg kell jelölni a helyszín sajátosságai között, hogy milyen veszélyes körülmények fordulhatnak elő.
- (7.) Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:
 - a) a tevékenység időpontját,
 - b) helyét,
 - c) leírását,
 - d) a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítványa számát, valamint
 - e) a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- (8.) Ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre szóló engedély a munkát végző számára nem egyértelmű, akkor a pontosítást az engedély kiadójától meg kell kérni, és a tevékenységet csak az egyértelmű utasítás alapján szabad végezni.
- (9.) Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefűjását követő terület ismételt átvizsgálás után folytatható.
- (10.) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani.
- (11.) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

VIII. FEJEZET

A MUNKAVÁLLALÓKNAK A TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL, MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI

Általános rendelkezések

- (1.) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának.
- (2.) A magánszemélyek, jogi személyek, valamint magán- és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.
- (3.) A magánszemélyek, jogi személyek, valamint magán- és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.
- (4.) A rendezvény szervezője rendkívüli eset idején (tűzeset, káreset, katasztrófa) a tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megérkezéséig tűzoltás vezetői feladatot lát el, továbbá veszély-elhárítási feladatok irányítását látja el. A tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megérkezése után az irányítást haladéktalanul átadja, tájékoztatja a tűzoltás vezetőt, továbbá végrehajtja annak utasításait.
- (5.) A tűzoltás vezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.
- (6.) A létesítmény területén a tűzjelzés lehetősége mobil telefonon biztosított.
- (7.) A Hivatásos Tűzoltóság helyszínre érkezéséig a rendezvény szervezőjének irányításával meg kell kezdeni a Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását, továbbá a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkezdeni a tűz oltását.

Tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok

- (1.) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul előszóval a környezetét, a létesítményben tartózkodókat riasztani (Pl.: „Tűz van, Tűz van a ffeldolgozó üzemben” felkiáltással), és telefonon jelezni az 105 segélyhívó számon a tűzoltóságnak.
- (2.) A 105 segélyhívó számon a tűzjelzés leadása nem lehetséges, abban az esetben a tűzjelzést a 104 (mentők) vagy 107 (rendőrség) vagy a 112 központi segélyhívó számon kell leadni.
- (3.) A tűzjelzésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a) A tüzeset, káreset pontos helye, címe
- b) Mi ég, milyen káreset történt
- c) Mit veszélyeztet
- d) A tüzeset nagysága, kiterjedése
- e) Van-e életveszély
- f) A bejelentő neve, telefonszáma

(3.1) A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan és lényegre törően kell megtenni. A tűzoltóság által feltett további kérdésekre is pontos választ kell adni.

(4.) A tűzjelzés kötelezettsége a mindenkori tüzet észlelő személy feladata!

(5.) A tűzoltóság értesítése után, továbbá egyéb rendkívüli esemény, vagy katasztrófa esetén értesíteni kell a rendezvény szervezőjét.

(6.) Tűz jelzése a létesítmény területén lévő mobil telefonon lehetséges.

(7.) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzeseteket is a Hivatásos Tűzoltóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, és a kár színhelyét a vizsgálat befejezéséig változatlanul hagyni!

Tűz oltásával kapcsolatos feladatok

(1.) Tűz és robbanás esetén a legfontosabb teendők:

- a) a tüzet vagy a káresetet jelezni kell,
- b) lehetőleg meg kell őrizni a nyugalmat és meg kell előzni a pánikhangulatot,
- c) a veszélyhelyzetbe került személyek mentését lehetőség szerint azonnal meg kell kezdeni,
- d) a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a tűz oltását meg kell kísérelni,
- e) intézkedni kell az áramtanításról és gázlezárásról,
- f) minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely a keletkezett tűz továbbterjedését befolyásolja,
- g) tárgyak, berendezések mentése,
- h) a tűzoltóság kiérkezése után a tűzoltás irányítását végző személy utasítása szerint közreműködés a tűz oltásában és a mentési munkálatokban.

(2.) A dolgozók felkészítésének fő szempontjai:

- a) ismerjék a tűzjelzés, a felriasztás helyben szokásos módját és eszközeit,
- b) a rendezvény kiemelt veszélyforrásait és a védekezés szabályait,
- c) ismerjék a készenlétben tartott tűzoltó készülékek és eszközök, belső tűzoltási vízszervezési lehetőségek helyét, a rendelkezésükre álló oltóanyagokra, készülék típusokra jellemző használati tulajdonságokat,
- d) a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét,
- e) a menekülési útvonalak irányait, a kijáratok nyitásának módját.

Műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok

- (1.) A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való részvételre, irányítására a tűzjelzés, a tűzoltás részben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
- (2.) Az életveszélybe került személy(ek) mentését – mint az első és legfontosabb feladatot - akár anyagi kár okozásával is el kell végezni!**
- (3.) A műszaki mentés megkezdése előtt meg kell határozni a feladatvégrehajtás műveleteit, a kapcsolattartás formáit.
- (4.) A műszaki mentési feladatot az életveszély-elhárítás kivételével csak úgy szabad végrehajtani, hogy az a műszaki mentésben résztvevők testi épségét ne veszélyeztesse.
- (5.) A műszaki mentésben résztvevők csak akkor hajthatnak végre önálló elhatározással feladatot, ha életük, testi épségük veszélybe kerül.
- (6.) A feladat végrehajtása során védeni kell a saját és egymás testi épségét.
- (7.) Műszaki mentés korlátozott látási viszonyok között csak halaszthatatlan esetben végezhető el, és a szükséges megvilágításról gondoskodni kell.
- (8.) Ha a feladat végrehajtása során akadályozó körülmény van, azt haladéktalanul jelenteni kell a közvetlen irányítónak.
- (9.) A műszaki mentési munkálatokat addig kell végezni, amíg a közvetlen veszély elhárul.

IX. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

(1.) Az 1996. évi XXXI . törvény alapján a rendezvény szervezője köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók, a jogszabályokban foglalt előírások szerint végezzék tevékenységüket, illetőleg a létesítmény helyiségeit igénybe vevők a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

Tűzvédelmi oktatása

- (1.) Minden munkavállalót a rendezvény megkezdése előtt előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- (2.) Az oktatásban az alábbi fő témakörökre kell kitérni:
 - a) a tűzvédelmi jogszabályok általános ismertetése,
 - b) a Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzriadó Terv tartalma, a különös tekintettel a speciális munkafolyamatra vonatkozó előírásait,
 - c) az általános és speciális megelőző tűzvédelmi rendelkezések és használati szabályok, - a dohányzás és nyílt láng használatának előírásai,
 - d) a tűz jelzése, tűz esetén követendő magatartás,
 - e) Tűzriadó Tervben meghatározott, követendő magatartást általában és személyre szólóan, rendszeresített tűzoltó berendezések, felszerelések, készülékek használati előírásai, gyakorlati alkalmazásuk, kezelésük bemutatása. (lehetőség szerint tűzoltási bemutatóval)
 - f) tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai,
 - g) a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményei,
 - h) tűz terjedésének megakadályozására teendő intézkedések, - a munkahelyen lévő anyagok oltásának szabályai,
 - i) a munkahelyen lévő kézi tűzoltó készülékek és egyéb tűzoltó berendezések működtetése,
 - j) tűz esetén ember és anyagmentésre vonatkozó előírások, - tűz esetén szükséges védőeszközök,
 - k) a tűzjelzésének módjai, eszközei, - tűzoltás utáni feladatok ismertetése,
 - l) közlekedési, menekülési utakra és anyagtárolásra vonatkozó előírások, elektromos berendezések használatából eredő tűzveszély, működtetésük szabályai,
 - m) a munkavállalók részére speciális, szükség szerint, de legalább évenként ismétlődő, a végzett tevékenységre vonatkozó oktatást kell tartani. A munkába állás előtt fel kell hívni a munkavállalók figyelmét a munkafolyamat és a felhasznált, tárolt anyag(ok)/ munkabiztonsági (tűz,-

és munkavédelmi) előírásaira, veszélyességére, a károk és sérülések, ill. egyéb veszélyek megelőzésének lehetőségeire, a védekezés és kárenyhítés szabályaira (pl. oltás, mentés, menekítés, menekülés, jelzés, védőeszközök, védőruházat használata).

- (3.) Az oktatás befejezését követően az oktatónak a dolgozót be kell számoltatni és meg kell győződnie arról, hogy a dolgozó az oktatott anyagot elsajátította és azt a munkavégzése során alkalmazni tudja.
- (4.) A szóbeli beszámoltatás sikertelensége esetén az oktatást és a beszámoltatást egy héten belül meg kell ismételni. Ha a dolgozó ismételt beszámolója sem sikeres, akkor az adott munkakörben nem foglalkoztatható.
- (5.) Az munkahelyen csak olyan dolgozó foglalkoztatható, aki az oktatási napló szerinti oktatásban részesült és sikeres beszámolót tett, továbbá az oktatási naplót aláírta.

Gyakorlati oktatás

- (1.) A dolgozóknál, továbbá az ismétlődő oktatás keretén belül gyakorlati oktatást kell tartani.
- (2.) Az oktatásban az alábbi gyakorlatokra kell kitérni:
 - a) a tűzoltó berendezések, felszerelések, készülékek használati előírásai, gyakorlati alkalmazásuk, kezelésük bemutatása. (lehetőség szerint tűzoltási bemutatóval),
 - b) meg kell mutatni a munkavállalóknak a tűzvédelmi főkapcsolók helyeit, valamint a közművek elzárásának helyeit, továbbá a tűzoltó vízforrások helyeit.

A tűzvédelmi oktatás dokumentálása

- (1) A tűzvédelmi oktatást végrehajtó személynek az oktatást tűzvédelmi oktatási naplóban kell dokumentálnia.
- (2.) Az oktatást bizonyító dokumentumnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 - a) az oktatás időpontját, helyét, időtartamát,
 - b) az oktatás tárgyának tételes ismertetését,
 - c) az oktatás jellegét (új belépő, áthelyezett, ismétlődő, rendkívüli, pótoktatás),
 - d) az oktatást végző nevét, beosztását, tűzvédelmi képesítésének számát.
- (3.) Az oktatást bizonyító dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni.

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1.) Ha a létesítmény területén a tűzvédelmi helyzetre kiható változás történik, abban az esetben a szabályzatot módosítani kell úgy, hogy az mindig naprakész állapotban legyen.

(2.) Jelen szabályzatban foglaltakat a rendezvény minden munkavállalójával, bérlőkkel, partnerekkel, – tűzvédelmi oktatás keretében – ismertetni kell.

(3.) Az itt nem szabályozott tűzvédelmi viszonyokra az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok, rendelkezések, szabályzatok és a nemzeti szabványokban meghatározottak az irányadók.

(4.) A tűzvédelmi előírások, rendelkezések, intézkedések végrehajtásának elmulasztása, megszegése vagy azok nem megfelelő módon történő végrehajtása a cselekmény súlyától függően fegyelmi, a tűzvédelmi hatóság részéről helyszíni bírság, szabálysértési és súlyosabb esetben büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

(5.) A szabályzatban foglaltak végrehajtását és betartását ellenőrizni és ellenőriztetni fogom és szükség esetén felelősségre vonást kezdeményezek.

(6.) A szabályzat kiadását követően lép hatályba.

A szabályzatot Homa Tibor tűzvédelmi főelőadó készítette
Okl.sz.:NYI/527/2012.

Nyíregyháza, 2022. április 11.

Készítette:

.....
*Mandrik István ügyvezető
Menedzser Iroda Kft.*

Hatályba helyezte:

.....
*Éberhardt Gábor ügyvezető
Felelős szervező*

Oktatási napló

(minta)

.....év.....hó.....nap Az oktató neve:.....
Oktatásra kötelezett.....fő Beosztása:.....
Megjelent:.....fő Tűzvédelmi vizsga kelte:.....

Az oktatás jellege*

- előzetes (alap) oktatás
- ismétlődő oktatás,

Az oktatott dolgozók*

- új belépők,
- munkakört vagy munkahelyet változtatók
- tartós távollétről visszatérők

formája*

- elméleti oktatás
- gyakorlati oktatás

(.....év, ill. Tűzv. Sz. szerint)

- más gazdálkodó szervezet dolgozói
- alkalmoszerű tűzvédelmi tevékenységet végzők

oka:*

- tűzvédelmi szab. előírása - tűzvédelmi szakvizsgáztatás
- egyszeri különleges munka - új anyag, gép, termelő-berendezés
- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve
- robbanásveszélyes technológia,
- tüzeset utáni
- hivatásos önkormányzati tűzoltóság rendelkezése

Az oktatás tárgya:.....

Szemléltetése:.....

Gyakoroltatása:.....

*A megfelelő rész aláhúzendó vagy bekarikázandó

S.sz.	Az oktatásban részesültek		Megjegyzés
	neve	aláírása	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Az oktató aláírása:.....

beosztása:.....

Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése

Ügyirat szám:

Tárgy: Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése

Címzett:

.....

(A hivatásos tűzoltóság megnevezése)

Az 1996. évi XXXI. törvény 20. § (1) bek. alapján bejelentem, hogy a.....(cég megnevezése, címe) a területén tűzvédelmi helyzetre kiható új tevékenységet kezdünk meg, amely létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását eredményezte. (az új tevékenység leírása: pl. új technológiai folyamat bevezetése, új termék(ek) tárolása, felhasználása, tűz-, vagy robbanás veszélyes gép, berendezés leírása, az új tevékenység igényelt-e építési, működési és telep engedélyezési eljárás lefolytatását stb.)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység megkezdésének várható időpontja:

A bejelentésemhez mellékelem a létesítmény új tűzveszélyességi osztályba sorolását.

Az ügyintézésért felelős személy megnevezése:

Neve: _____

Beosztása: _____

Elérhetősége: _____

Dátum

.....

aláírás

Sorszám: _____/20__

3. számú melléklet

Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére

Az 201__ év hó napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:

A munkavégzés időtartama:

202__ év hó nap órától,

202__ év hó nap óráig

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai:

- ✓ Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani.
- ✓ Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni.
- ✓ Tűzoltás céljára db kg-os, oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenléte helyezni.
- ✓ A munka elvégzéséhez szükséges fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával.
- ✓ A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen nem
- ✓ Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a hívószámot értesíteni kell.

A munkát végző(k) neve:

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

A(z) helyiségben (szabadtéren)
végzett tűzveszélyes tevékenységet

..... (a munka pontos megnevezése)
az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett engedélyezem:

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges:

1.)

2.)

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani:

3.)

4.)

.....
engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

....., 20....évhónapnap

.....
munkát végző aláírása

A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell!

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresített irattartóban (dossziében) elhelyezni köteleles.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

....., 20....évhónapnap

.....
a létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok:

.....
munkát végző aláírása

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele

A(z) munka befejezéséről a munkavégzésre közvetlenül utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, illetve azt átvettem.

....., 20....évhónapnap

.....
Munkaterületet átadó

.....
Munkaterületet átvevő

Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartás																	
Készenlétben tartó neve:										2022.							
Címe:																	
Tűzoltó készülék ellenőrzést végző cég neve:					Készenlétben tartói ellenőrzést végző személy neve:												
Címe:					Aláírása:												
Ssz.	A tűzoltó készülék			Alapkarbantartás			Középkarbantartás			Teljes körű karbantartás			Készenlétben tartó általi negyedéves ellenőrzés			Megjegyzés	
	Típusa	Gy.sz.	Olt.tej.	Dátum	Ell.vég	Aláírás	Dátum	Ell.vég	Aláírás	Dátum	Ell.vég	Aláírás	I.	II.	III.		IV.
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	

TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI TERV

1./ A tűzjelzés módja:

- hangos kiáltással
- telefonon,
- hangos bemondóval

A rendezvényen lévő dolgozó, személyzet telefonon keresztül riasztja a tűzoltóságot

– értesíti a felelős szervezőt, a biztonsági szolgálatot.

2./ A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja

a) A tűzoltóság riasztása:

- a tüzet észlelő személy fővonalon **(105)** hívja a tűzoltóságot

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

A tüzeset, káreset pontos helyét

Mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet

Van-e veszélyben emberélet

A bejelentő nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát

b) A létesítményben tartózkodók riasztása:

Riasztható személyek köre

Éberhardt Gábor ügyvezető 06-20-516-1011

Csépke-Hajnal Tünde pr referens 06-30-998-8506

Petró Árpád cégvezető 06-30-9154326

munkavállalók

A riasztás módja:

- telefonon
- szóban, a helyszínen

c) A létesítmény elhagyásának módja

A jelzett menekülési útvonalakon és kijáratokon valamennyi vendég és dolgozó elhagyja a veszélyeztetett létesítményt a megjelölt kijáratokon.

A biztonsági szolgálat és a személyzet dolgozói irányítják a gyülekezési helyre történő vonulást

3./ Tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói

A tűzoltás és mentés:

- felderítés: a Hivatásos Tűzoltóság tagjai végzik, a szükséges védőfelszerelésben. Feladat: közvetlen, közvetett életveszély-, a tűzterjedés irányának megállapítása, a tűzoltás lehetőségeinek megállapítása
- a tűzoltás előkészítése (az oltóvízforrások, tűzoltási felvonulási út és terület hozzáférhetőségének biztosítása) a dolgozók feladata
- a rendelkezésre álló hordozható tűzoltó-készülékekkel a tűzoltás megkezdése, valamint a tűz továbbterjedésének a megakadályozása
- mentési feladat: elsődleges szempont a személyek mentése, majd a mozgatható anyagok, termékek eltávolítása

A rendfenntartás:

- felelős a biztonsági szolgálat
- a biztonságos kiürítés elősegítése
- a megmentett anyagok őrzése, elszállítása
- illetéktelenek távol tartása

Energia ellátás korlátozása, megszüntetése:

- a veszélyeztetett terület áramtalanításának elvégzése: A feszültség-mentesítést a „Tűzvédelmi Főkapcsoló” lekapcsolásával bárki elvégezheti.
- A villamos berendezések feszültség-mentesítésével kapcsolatos akadályoztatás esetén haladéktalanul értesíteni kell az OPUSZ TITÁSZ ZRT. +3680210310 üzemvezetőségét a feszültség-mentesítés elvégzése érdekében.
- A tűz és káreset felszámolását követően a visszakapcsolást a tűzoltás-vezető engedélye után csak szakember végezheti el.

Információ átadás:

- a kikerkező tűzoltóságot a biztonsági szolgálat, a polgárőrség, a szervezők tájékoztatják a létesítmény területén folytatott tevékenységről, a tűz által érintett területről, a várható vészhelyzetről, az addig tett intézkedésekről

Egyéb intézkedések:

- a tüzeset helyszínét érintetlenül kell hagyni (helyszín-biztosítás) amíg a tűzvizsgálatot végző megérkezik
- a tűzvizsgálathoz megfelelő szakmai segítséget kell nyújtani
- a tüzet felfedező személyt, a területen dolgozókat fel kell kérni, hogy tartózkodjanak a helyszínen, a tűzvizsgáló megérkezéséig
- a szolgáltatási rendszerek visszakapcsolását csak a tűzoltóság vezetőjének engedélyével végezhetik el

- a tűz keletkezési okának megállapítása után intézkedést kell tenni a tűz megismétlődésének elkerülésére

4./ A főbb veszélyforrások, a védekezés szabályai:

- Tömeghisztéria
- Dohányzás által keletkező tüzek
- Elektromos berendezések tüzei
- Gondatlanságból keletkező tüzek (pl. alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység)
- Szándékos tűzokozásból keletkező tüzek

Alapvető védekezési szabályok

A rendezvényen bekövetkezett tűz vagy robbanás során tűzjelzéssel egy időben a közműveket (gáz, levegő, elektromos áram) haladéktalanul el kell zárni. A tűz oltásába a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel be kell avatkozni.

A kárhelyszín területéről a bajbajutott személyeket el kell távolítani, szükség szerint az egész létesítmény kiürítését el kell rendelni.

A szervező, a biztonsági szolgálat feladata a létesítmény területén lévő gázpalackok, alapanyagok, félkész-, késztermékek, könnyen mozgatható eszközök, berendezések mentésének megszervezése, a rendelkezésre álló anyagmozgató gépek, eszközök helyszínre irányítása. A tárgymentést a könnyen gyulladó anyagokkal kell kezdeni

Az anyagok és tárgyak mentését mindaddig folytatni kell, amíg a tevékenységgel a mentésben résztvevők élete és testi épsége közvetlenül nem kerül veszélybe.

A helyszínre érkező hivatásos tűzoltóság tűzoltás vezetője utasításait fenntartás nélkül és maradéktalanul végre kell hajtani.

A tüzeset (káreset) felszámolását követően a közművek újraindítására csak a tűzoltás vezetője adhat engedélyt és csak az erre feljogosított szakember végezheti.

Cselekvési sorrend a veszélyeztetett helyeken:

Tűzjelzés:

- a) telefon-készülékkel
- b) tűzilárma
- c) hangos bemondóval

Technológiai berendezések leállítása, villamos berendezések feszültség mentesítése, közművek elzárása

Tűzoltásba való beavatkozás:

- tűzoltó készülékekkel
- tűzoltó felszereléssel

Veszélyeztetett helyek kiürítése, a bajbajutott személyek mentése, elsősegélynyújtás

Tárgyak, anyagok mentése, őrzésének megszervezése.

A tűzoltóegységek helyszínre érkezése után a tűzoltás vezető utasításának végrehajtása.

KIÉRTESÍTENDŐK NÉVJEGYZÉKE

NÉV	BEOSZTÁS	TELEFONSZÁM
Éberhardt Gábor	ügyvezető	Tel: 06-20-516-1011
Csépke-Hajnal Tünde	pr referens	Tel: 06-30-998-8506
Petró Árpád	cégvezető	Tel: 06-30-9154326

KÜLSŐ SZERVEK

RENDŐRSÉG	107
TŰZOLTÓSÁG	105
MENTŐK	104

A Tűzriadó terv célja, hogy a rendezvény területén tartózkodók tudomást szerezzenek a keletkezett tűzről, tűz esetén e tervben meghatározott feladataikat szervezeten, fegyelmezetten végezzék.

A kiérkező kisérdai Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát a beavatkozáshoz szükséges adatokról tájékoztassák.

A Tűzriadó Tervben beálló minden változást át kell vezetni.

A Tűzriadó Tervet az új belépőknek és az ismétlődő oktatáson oktatni kell.

A tűzriadóban foglaltak minden olyan személyre vonatkozik, aki a riadó elhangzásakor a rendezvény területén tartózkodik.

A tűzriadó addig tart, amíg a tüzet el, nem oltották

ÉAK Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22
Adószám: 13919867-2-15


.....
Éberhardt Gábor ügyvezető

Felelős szervező


6. számú melléklet

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A SZABÁLYZAT KÉSZÍTŐJÉNEK ADATAI

A Tűzvédelmi Szabályzatot készítette Homa Tibor tűzvédelmi főelőadó
(okl.szám: CXB B 085178 NYI/527/2012; tel.szám:+36304291223)

Sorozatjel: CXB B	A szakmai vizsga eredménye %-ban: <u>92</u>		
Sorszám: 085178	A szakmai vizsga eredménye osztályzattal: <u>jócsa (5)</u>		
Törzslap száma: <u>NYI/527/2012</u>	A szakmai követelménymodulokhoz rendelt vizsgarészek teljesítése:		
BIZONYÍTVÁNY			
Név: <u>HOMA TIBOR</u>	A vizsga közzétételének időpontja	A vizsga közzétételének megnevezése	A vizsga vizsga értékelése (%)
(Képzési név): <u>HOMA TIBOR</u>	0786-06	Tűzvédelmi főelőadó feladata	92
Születési hely: <u>NYÍREGYHÁZA</u>			
Születési idő: <u>1967</u> . év <u>ÁPRILIS</u> hó <u>16.</u> nap			
Tanulói azonosító száma: _____			
Anya születési neve: <u>HEGEDŰS ROZSA ILONA</u>			
Aki szakmai tanulmányait a(z) <u>"TŰZMEGELŐZÉS" Tűz-, Munka-, Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17.</u>			
Felnőttképzési nyilvántartási száma: <u>15-0001-07</u> véglette.			
ahol: <u>Tűz-Iszván Képző és Kutató Intézet</u>			
Felnőttképzési nyilvántartási száma: <u>01 0790 04</u>			
mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt <u>magyar</u> nyelvűn szakmai vizsgát tett.			
Ez a bizonyítvány a szakképesítésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 12. §-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott			
<u>5 2 8 6 1 0 7 0 0 0 1 5 4 0 1</u> azonosító száma,			
Tűzvédelmi főelőadó _____ megnevezésű			
szakképesítés, szakképesítés-célgazdasági, részszerkesztés, szakképesítés-ráépítés megnevezésű igazolvány.			
<small>1. melléklet a 10/2007. (II. 27.) EMM rendelethez</small>			
<small>108/2007. (II. 27.) EMM rendelet - 108/2007. (II. 27.) EMM rendelet</small>			
	<u>NYÍREGYHÁZA</u> 20 <u>12</u> . év <u>ÁPRILIS</u> hó <u>16.</u> nap		
			
	A szakmai vizsgabizottság elnöke _____		
	A vizsgavezető szervező _____		

Nyíregyháza, 2022. április 11.


.....
Homa Tibor

Mentési Terv

Az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet kivonata

A mozgóőrség egészségügyi biztosításának szintjei:

Kiseb létszámú (1000 fő alatti) rendezvény esetén mozgóőrség akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve külön jogszabály a (sport)esemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.

1001-5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges.

5001-10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.

10 001-50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.

Minden további 10 000 fő részvétele esetén további egy-egy esetkocsi szükséges.

100 000 főt meghaladó rendezvény esetén 50 000 főnként további egy-egy rohamkocsi szükséges.

50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxyológiai ambulancia biztosítása szükséges.

50 000 főt befogadó rendezvény esetén készíteni kell mentési tervet, amelyet 8 nappal a rendezvény előtt egyeztetni kell az OMSZ illetékes regionális szervezetével és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel.

Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén - a fokozott veszélyforrásra figyelemmel - egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.

Melléklet: Országos Mentőszolgálat

Az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet kivonata

Az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet kivonata

Több mentőegység igénybevétele esetén a rendezvény szervezője kijelöli azt az ellátásért felelős vezetőt, aki folyamatos kapcsolatot tart a helyszín biztosításában résztvevőkkel.

Rendezvényen ellátott beteg elszállítása

Amennyiben az ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas, legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxyológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, és emiatt az OMSZ-nak igazolt többletköltsége merül fel, akkor ezt az egészségügyi biztosítást végző szervezet az OMSZ számára megtéríti.

Jegyzőkönyv a Tűzriadó terv gyakorlásáról

Készült:

Jelen vannak:

Tárgy: A Tűzriadó Tervben foglaltak éves gyakoroltatása a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4.§ alapján

A Tűzriadó Terv gyakoroltatása előtt az üzemeltető és dolgozók meggyőződtek a Tűzriadó Terv állandó hozzáférhetőségéről, ezt követően a tűzriadó tervben foglaltakat pontosították.

Ezen belül megvizsgálták:

- d) a tűzjelzés feltételeit,
- e) a létesítményben tartózkodók riasztását,
- f) a gyakorlat végrehajtásában segítő személyeket,
- g) a belső riasztás működőképességét,
- h) az épület elhagyásának feltételeit, a kiürítési útvonalak akadálymentességét,
- i) a menekülési útvonalakon lévő nyílászárók (ablakok, ajtók) megközelíthetőségét, nyithatóságát,
- j) a közművek elzárhatóságának állapotát,
- k) a kijelölt gyülekezőhely megfelelőségét,
- l) a tűzoltó készülékek, felszerelések meglétét, műszaki állapotát.

Feladat végrehajtása:

A Tűzriadó Terv gyakoroltatásának időpontjában a létesítményben vendégek és dolgozók tartózkodtak. Részükre a rendezvényszervező ismertette a gyakorlás lényegét, a szüksége teendőket. A kiürítés gyakoroltatása során a vendégek és dolgozók a helyszínrajzon feltüntetett útvonalakon hagyták el a létesítmény/ rendezvény helyszínét/ épületet.

Riasztáskor a Tűzriadó Tervben meghatározott útvonalon a benn tartózkodók elhagyják a létesítményt.

Az épületet a bent tartózkodó személyek elhagyták (kiürítési idő)

20.....-án óra perctől

20.....-án óra percig.

A gyakorlat végeztével értékeltem a sikeres kiürítési gyakorlatot, ismertettem a menekítéssel kapcsolatos alapvető feladatokat.

.....
szervező

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

„Szelektív Szombat” Családi vetélkedőnap a környezetünkért

– Nyíregyháza, 2022. május 14. –

Helyszín: Kossuth tér

A kiürítés-számítás során a módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szabadtéri rendezvények kiürítési szabályaira vonatkozó előírásai, valamint az ez alapján elvégzendő kiürítés-számításhoz, a BM OKF által TvMI 10.2:2020.01.22. számon kiadott tűzvédelmi műszaki irányelv (továbbiakban: TvMI) került figyelembevételre.

A helyszínrajzon jelölt helyeken lesznek a meneküléskor figyelembe vehető elhagyási pontok (kijáratok).

Figyelembe véve a rendezvény várható létszámát a kijelölésre került elhagyási pontok (kijáratok) a biztonságos terület elhagyását lehetővé teszik.

A kiürítés számításhoz szükséges adatokat az **ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.** szolgáltatta.

A színpad előtti terület elhagyásának kiürítés számítása.

Az OTSZ 207. § (6) bekezdése alapján: "A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve _ biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percn belül maradéktalanul el tudják hagyni."

A színpad előtti terület elhagyására meghatározott időtartam: 4 perc.

A rendezvény területén a várható résztvevők száma az előző évek tapasztalatai alapján 1800 fő. A nézőtér területe (30mx40m) 1200 m², ebből következően a létszámsűrűség értéke a nézőtér D = 1800fő/1200m² = 1,5 fő/m² szerint alakul.


A nézőtér területén kívül a létszámsűrűség 0,5fő/m² alatt lesz várhatóan.

A színpad mérete: 8x10méter

A színpad és a nézőtér elválasztására a színpadtól mérten 2,5 méter távolságban bontatlan kötésű kordon lesz alkalmazva, mivel a nézőtér színpad felőli részében maximálisan 4fő/m² létszámsűrűség kialakulása várható.

A rendezvény helyszín vonatkozásában a kiürítendő terület kiürítésének tervezésekor a tervezett összefüggő tömeg létszámsűrűségét és mozgását kell alapul venni.

Az összefüggő tömeg határoló vonalát (körvonalát) az a képzeletbeli vonal képezi, melynél a létszámsűrűség 0,5 fő/m² értékre csökken.

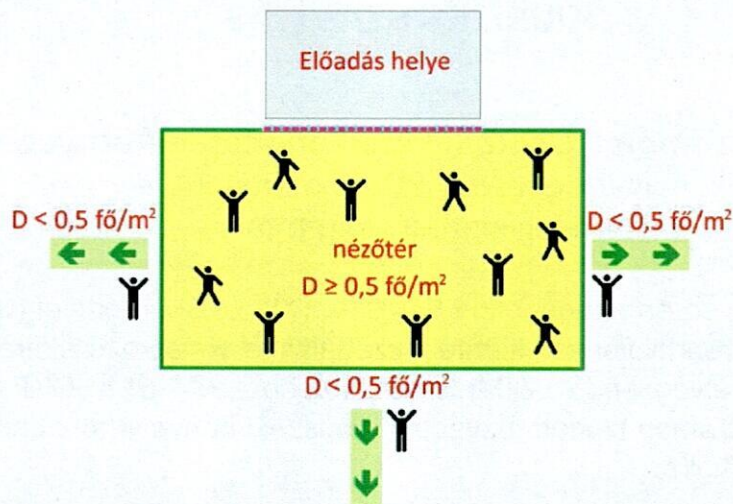

A színpad előtti terület (tér) teljes nagysága 2697 m².

Az összefüggő tömeg körvonala, ahol a létszámsűrűség 0,5 fő/m² értékre csökken: 30m x 40m = 1200 m².

A várható legnagyobb egyidejű résztvevők létszáma: 1800 fő

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek meghatározása:


1. sz. menekülési út: A színpadtól a templom irányába terelik az ott tartózkodókat a rendezvény biztosításáért felelős biztonsági személyzet segítségével.
2. sz. menekülési út: A színpadtól a Zrinyi Ilona utca irányába terelik az ott tartózkodókat a rendezvény biztosításáért felelős biztonsági személyzet segítségével.
3. sz. menekülési út: Közvetlen a színpad előtt tartózkodó személyeket a Rákóczi út irányába terelik a rendezvény biztosításáért felelős biztonsági személyzet segítségével.

Az 1-es menekülési csomópontnál a legszűkebb keresztmetszet 4 méter széles.

A 2-es menekülési csomópontnál a legszűkebb keresztmetszet 18 méter széles.

A 3-as menekülési csomópontnál a legszűkebb keresztmetszet 18 méter széles.


**A szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területének
kiürítési rajza**

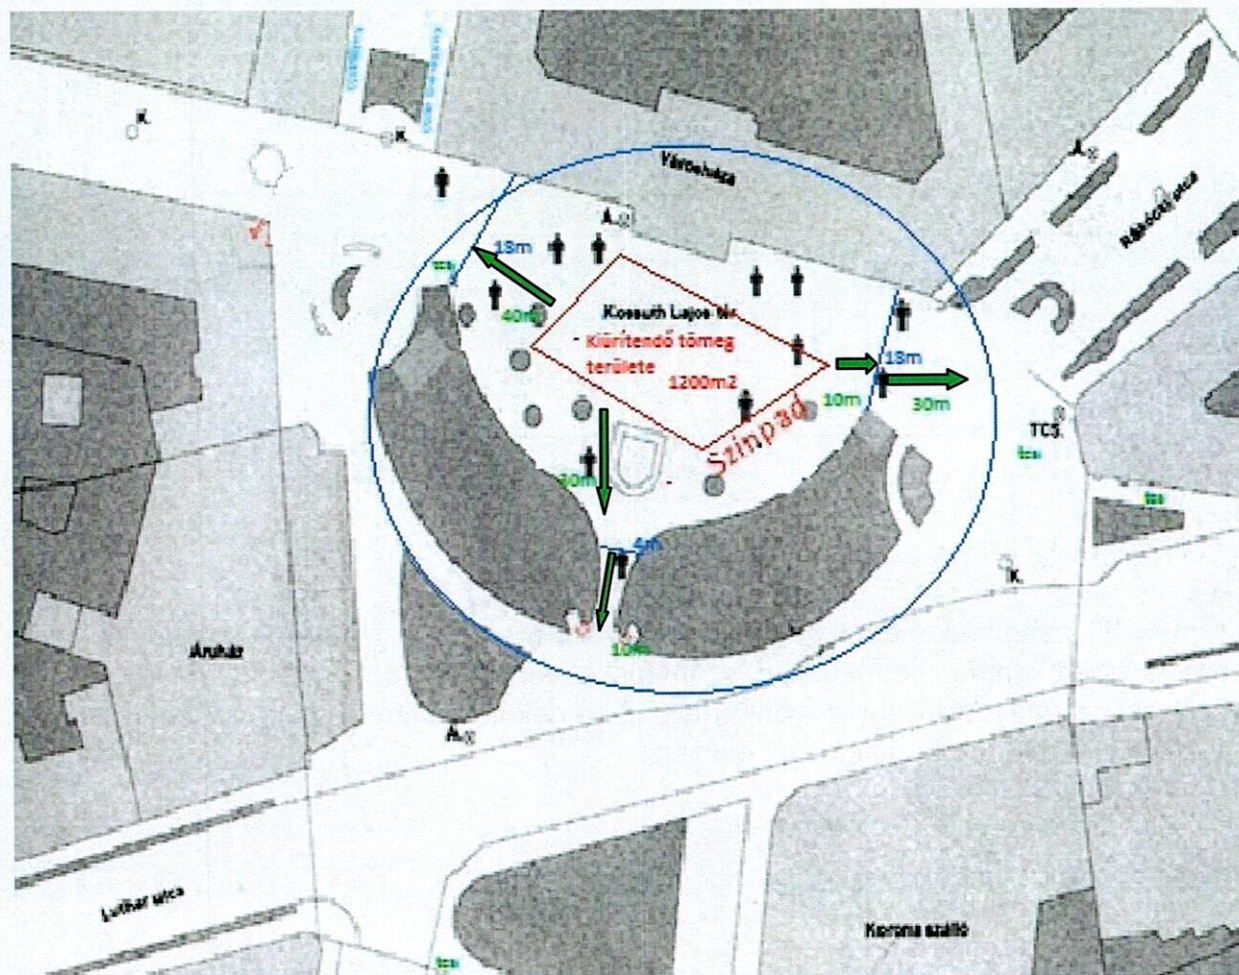


Kiürítés számítási módszere:

A kiürítési számításnál kétféle módszer közül kell kiválasztani a rendezvény, helyszín sajátosságai alapján a számítási módszert.

Az első számítási módszert akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képzett tömeg menekülésre számításba vehető, oldalankénti kezdeti szabad menekülési szélessége kisebb, mint az összefüggő tömeg 40 méteres környezetén belül a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek oldalankénti összege, de nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

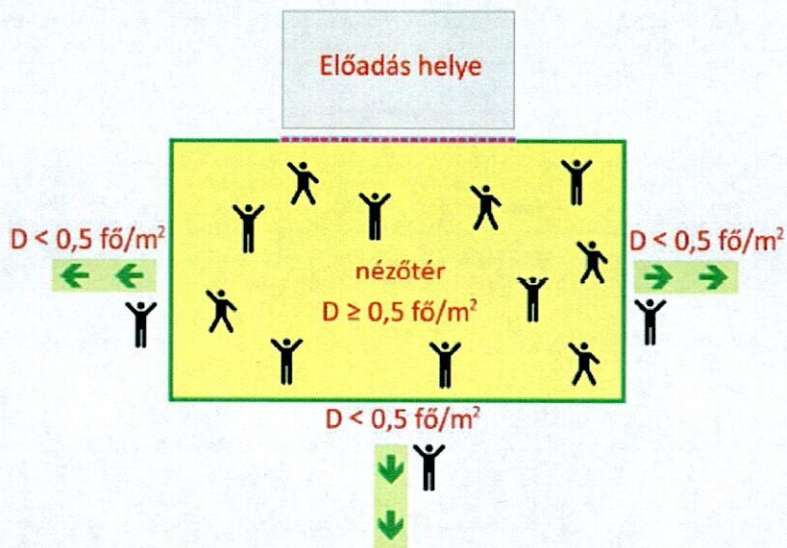

A második számítási módszert akkor kell alkalmazni, mikor a kiürítendő személyek által képzett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege.

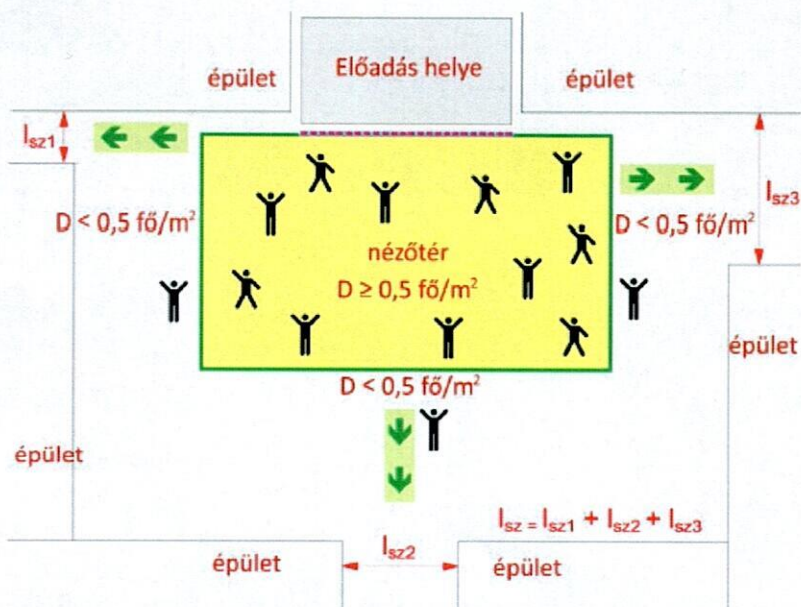

A minimális menekülési szélesség meghatározásának módja az alkalmazandó számítási módszer meghatározása érdekében:

$$\text{minimális menekülési szélesség} = \frac{N}{k * 4 \text{ min}}, \text{ ahol:}$$

N a vizsgált rendezvény helyszínen tartózkodó személyek száma [fő],

k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége [fő/m/min]

$$\text{minimális menekülési szélesség} = \frac{1800}{65 \text{ fő/m min} \times 4 \text{ min}} = 6,923 \text{ méter}$$

$$\text{kezdeti szabad menekülési szélesség} = 40\text{m} + 40\text{m} + 30\text{m} = 110\text{m}$$

Megállapítható, hogy a kezdeti szabad menekülési szélesség nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

Útvonalhossz szerinti ellenőrzés:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{1i}}{V_{1i}}$$

A várható legnagyobb egyidejű résztvevők létszáma: 1800 fő

A kiürítendő terület létszámsűrűség: 1,5 fő/m²

Haladási sebesség meghatározása:

A kiürítendő terület létszámsűrűsége [fő/m ²]	Vízszintes átlagos haladási sebesség [m/min]	Haladás lépcsőn [m/min]
0,5-től 1-ig	65,95	57,88
1-től 2-ig	49,60	43,40
2-től 3-ig	27,80	24,10
3 felett	11,45	9,63

1. táblázat: Emberek haladási sebessége a létszámsűrűség függvényében

Haladási sebesség korrekciós tényezője:

Gyermekrendezvény: 0,8

Könnyűzenei rendezvény: 1,0

Mesterséges szilárd burkolat: 1,0

Vízszintes átlagos haladási sebesség: $49,60 \times 0,8 \times 1 \times 1 = 39,68 \text{ m/min}$

$v_{\text{min}} = 39,68 \text{ m/min}$

Az S_1 meghatározása: A legkedvezőtlenebb útvonalon beton burkolat található
=40m

$$t_{a1} = \frac{40 \text{ m}}{39,68 \text{ m/min}} = 1,01 \text{ min}$$

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így az útvonalhossz alapján a kiürítés normaidőn belül teljesül.

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege:

$$l_{sz} = l_{sz1} + l_{sz2} + l_{sz3} = 4\text{m} + 18\text{m} + 18\text{m} = 40\text{m}$$

Megállapítható, hogy a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege kisebb a kezdeti szabad menekülési szélességnél (szűkítést hoz létre).

$$40 < 110$$

Tehát a második számítási módszer alkalmazása szükséges:

$$t_b = \sum_{i=1}^n \frac{S_{2i}}{V_{2i}} + \frac{N}{\sum_{j=1}^o (k * l_{szj})} + \sum_{k=1}^p \frac{S_{3k}}{V_{3k}}$$

A kiürítési időtartam követelménye: 4 perc.

s_{2i} : a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m);

s_{2i} : 40m

v_{2i} : a számításba vett s_{2i} útvonalakhoz tartozó, számítással meghatározott haladási sebességek (m/min);

v2i = 39,68 m/min

N: a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítéseken menekülő személyek száma, (fő);

N: 1800 fő

k: 65

Iszi: a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett összesített legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m),

Iszi: 40m

s3k: a legszűkebb keresztmetszet elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb együttes hossza, méterbe (m);

s3k: 30m + 10m = 40m

v3k: a számításba vett s3k útvonalakhoz tartozó, számítással meghatározott haladási sebességek (m/min);

v3k: 39,68 m/min

$$tb = \frac{40m}{39,68m/min} + \frac{1800 \text{ fő}}{65 \times 40m} + \frac{40m}{39,68m/min} = 1,01 + 0,692 + 1,01 = \mathbf{2,802 \text{ min}}$$


tb = 2,802 min < 4 perc, tehát megfelel

Összegzés: a normaidőn belül az 1800 fő kiürítése megengedett.

A Kiürítés számítását Homa Tibor tűzvédelmi főelőadó készítette biz. száma CXB B 085178 NYI/527/2012.

Nyíregyháza, 2022. április 11.

Összeállította:



Mandrik István
ügyvezető igazgató
Menedzser Iroda Kft.

MENEDZSER IRODA KFT. Jóváhagyta:
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Sz.sz.: 11744003-20609632
Adószám: 11651019-2-15

ÉAK Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22
Adószám: 13919867-2-15

-6-



Éberhardt Gábor
ügyvezető Felelős szervező